
NORMA TÉCNICA Nº 12
CAIXA PADRÃO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

NORMA TÉCNICA n.º 12, DE 07 DE JULHO DE 2022

DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS RELATIVOS À INSTALAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CAIXA PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME DISPÕE O DECRETO 7.218 DE 16 DE ABRIL DE 2012 REVOGANDO-SE NORMA TÉCNICA DE Nº 1.

SUMÁRIO

NORMA TÉCNICA n.º 12, DE 07 DE JULHO DE 2022.....	2
ANEXO I – Instruções para ligação predial de esgoto voltadas ao usuário	4
ANEXO II – Instruções para ligação predial de esgoto voltadas ao usuário	5

NORMA TÉCNICA Nº 12
CAIXA PADRÃO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

NORMA TÉCNICA n.º 12, DE 07 DE JULHO DE 2022.

DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS RELATIVOS À INSTALAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CAIXA PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME DISPÕE O DECRETO 7.218 DE 16 DE ABRIL DE 2012 REVOGANDO-SE NORMA TÉCNICA DE Nº 1.

GUSTAVO INTERLICK, Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

Artigo 1º - Em cumprimento ao disposto no artigo 6º e subseqüentes do Decreto Municipal nº 7.218 de 16 de abril de 2012, fica adotada para as ligações de esgoto residenciais, caixa de gordura e sólidos para as águas servidas, conforme descrito no Anexo I – Esquema de Ligação, parte integrante da presente norma.

§ 1º - A execução e manutenção do ramal interno é de responsabilidade do usuário.

§ 2º - O ramal predial interno deverá ser executado com tubos PVC esgoto branco diâmetro nominal Ø 4” (quatro polegadas), válvula de retenção PVC branco diâmetro nominal Ø 4” (quatro polegadas).

§ 3º - As caixas de inspeção serão individuais para cada domicílio e terão as dimensões internas de 60x60 cm e profundidade variando de 40 cm (mínima) a 60 cm (máxima), com declividade mínima de 2% (dois por cento) para o ramal, com tampa de concreto.

§ 4º - A caixa deverá estar construída a uma distância de 30 cm da fachada da edificação, em consonância com o croqui descrito no Anexo I da presente norma.

Artigo 2º - A execução da ligação por parte da Autarquia será precedida de fiscalização, observando-se as orientações contidas nos regulamentos, bem como a presente

NORMA TÉCNICA Nº 12
CAIXA PADRÃO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

norma, constatada qualquer irregularidade na instalação da caixa ou nos ramais internos, a ligação não será efetivada até que a falha seja devidamente corrigida.

Artigo 3º - Os casos excepcionais, bem como aqueles não contemplados na presente norma, serão resolvidos pelo Corpo Técnico da Autarquia, após avaliação técnica de forma a se buscar a melhor alternativa de aplicação, considerando-se às peculiaridades físicas de cada edificação.

Parágrafo Único - No caso de edificações já construídas e regularizadas junto à Prefeitura Municipal de Porto Feliz, ou onde não exista espaço físico para a instalação da caixa na fachada e a referida edificação não possuir recuo, excepcionalmente, o SAAE de Porto Feliz poderá consentir de solução alternativa, em consonância com o “caput” deste artigo.

Artigo 4º - Fazem parte integrante da presente norma técnica, o Anexo I – Descritivo da Ligação, contendo croqui e esquema geral de ligação domiciliar de esgoto e o Anexo II – Instruções para Ligação de Esgoto voltadas ao Usuário.


Artigo 5º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Porto Feliz, 07 de julho de 2022

Eng.º Gustavo Interlick M. de Camargo
Superintendente

NORMA TÉCNICA Nº 12
CAIXA PADRÃO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

ANEXO I – Instruções para ligação predial de esgoto voltadas ao usuário

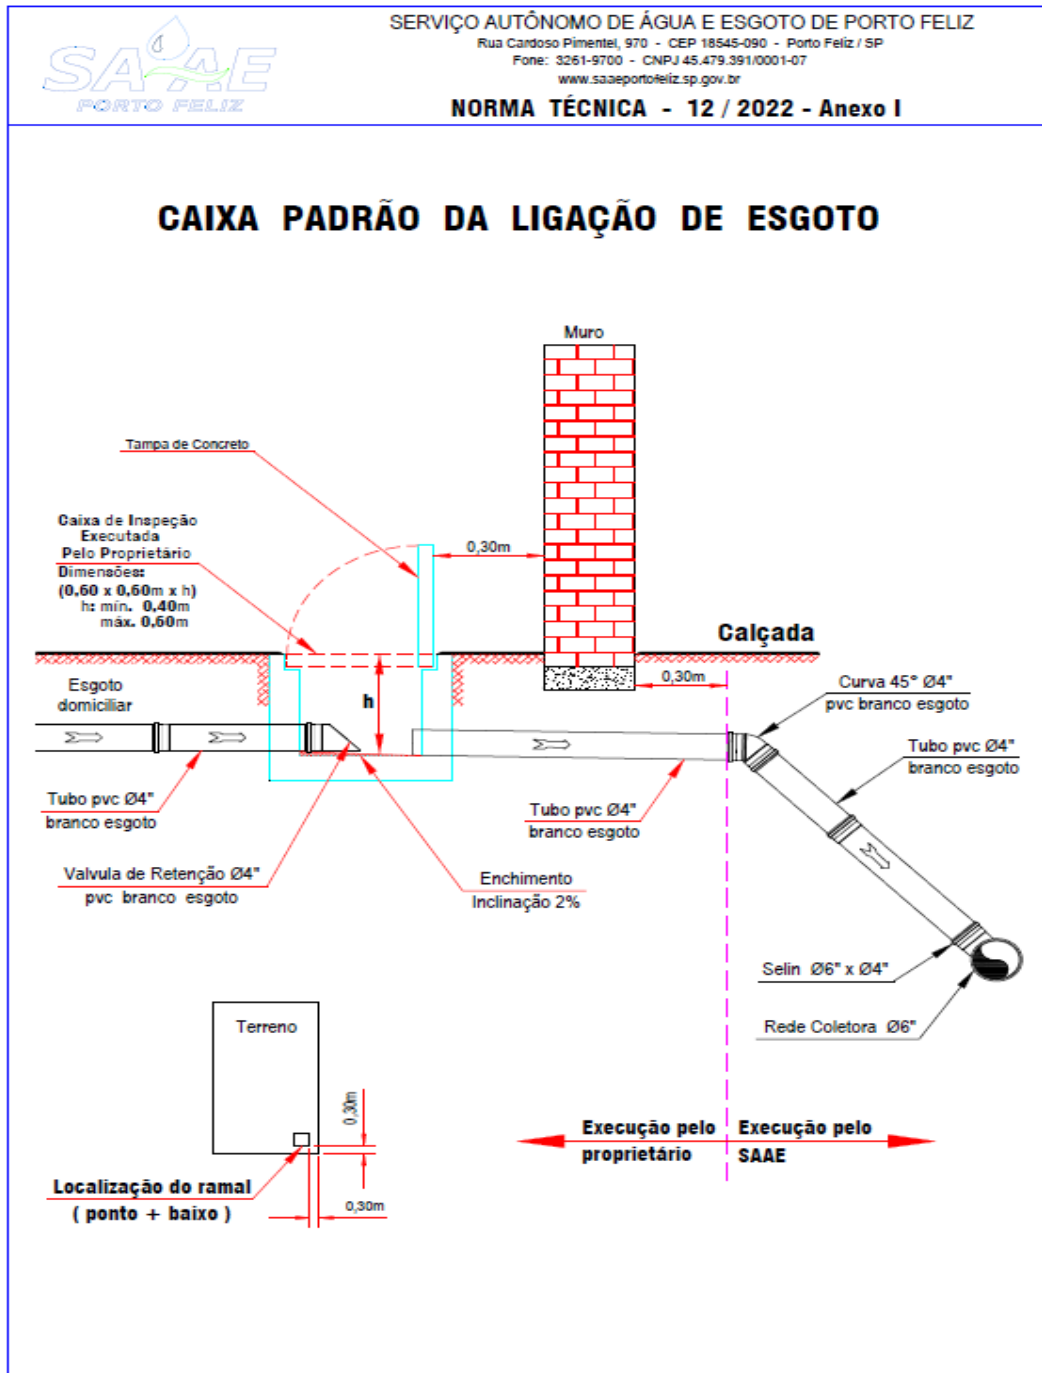

NORMA TÉCNICA Nº 12
CAIXA PADRÃO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

ANEXO II – Instruções para ligação predial de esgoto voltadas ao usuário

1. O que você deverá providenciar (comprar)?

- a) Tubo PVC esgoto branco diâmetro nominal \varnothing 4" (quatro polegadas), válvula de retenção PVC branco diâmetro nominal \varnothing 4" (quatro polegadas).
- b) Construção, em alvenaria da caixa de inspeção, com as dimensões internas de 60x60 cm e profundidade variando de 40 cm (mínima) a 60 cm (máxima), com declividade mínima de 2% (dois por cento) para o ramal, com tampa de concreto

2. Onde instalar e como instalar?

O SAAE Porto Feliz recomenda que a caixa deva ser construída a uma distância de 30 cm da fachada da edificação, em consonância com o esquema de ligação de esgoto e demais instruções contidas no folheto anexo – esquema detalhado de ligação predial de esgoto.

3. Recomendação importante:

É terminantemente proibido o despejo de águas pluviais (água de chuva) na ligação de esgoto.

4. Qual o próximo passo após a execução da caixa e seus componentes?

- a) Ligar no telefone 15-3261 9600 ou 0800 010 9610 e informar o número do protocolo que originou seu pedido, solicitando a ligação do ramal de esgoto;
- b) No ato da execução da ligação, se houver qualquer irregularidade na instalação da caixa, não será concluído o serviço, e será deixado no local um aviso sobre a ocorrência que deverá ser corrigida;
- c) Após solucionar o problema, você deverá ligar no telefone 15-3261 9600 ou 0800 010 9610 e informar o mesmo número do protocolo.
- d) Todas as orientações contidas neste folheto deverão estar atendidas no ato da vistoria realizada pelo SAAE Porto Feliz, caso contrário a ligação de esgoto NÃO será executada;
- e) Caso haja obstrução que dificulte a execução da ligação no local onde se pretende instalar a Caixa de Padrão de Ligação de Esgoto ou caso não haja condições para o pleno atendimento de todas as exigências contidas neste folheto, solicite uma vistoria no imóvel através do telefone 0800 770 2195.
- f) Em caso de dúvidas ligue: 15 3261 9600 ou 0800 010 9610.